

## Lovgivning:

Disse retningslinier er udarbejdet i overensstemmelse med Bygningsreglement 2008, kap. 2.1.1, stk. 1 nr. 5 og kap. 5.6.1, stk. 1 og 2 samt "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri" april 2006 kap. 6.1 om redningsberedskabets indsatsmulighed og adgangs- og tilkørselsarealer samt arealer til redning og slukning, under hensyntagen til Vestegnens Brandvæsens køretøjer, hjultryk og drejeradier.

### Tilkørselsveje:

- Tilkørselsveje skal have en bredde på *mindst 3,5 meter*.
- Svingende tilkørselsveje skal udformes under hensyntagen til køretøjernes drejeradius, jfr. fig. 1.
- Porte eller gennemkørsler skal have *mindst 3,5 meter fri bredde og mindst 3,4 meter fri højde*.
- Automobilsprøjter skal kunne fremføres til en afstand af *højst 40 meter fra enhver indgangsdør*.
- For tilkørselsveje, som kun skal benyttes af automobilsprøjter, kan udvendige drejeradier reduceres til henholdsvis 8,5 og 9,0 m jf. fig. 1.

### Tilkørselsveje og brandredningsarealer for drejestiger:

- Afstanden fra facade med redningsåbninger til brandredningsarealets nærmeste kant, skal være *mindst 3 meter og må højst være 10 meter*. Afstanden fra nævnte kant til bebyggelse m.v. uden for brandredningsarealet skal være *mindst 5 meter*, jf. fig. 2.
- Brandredningsarealet skal have en *bredde på mindst 4 meter*.
- Brandredningsarealet må højst have en *stigning på 1:20, (5 cm pr. meter)*
- Tilkørselsveje for drejestiger skal have udvendige drejeradier på henholdsvis 9,3 og 9,8 meter, jf. fig. 1.

### Belægning:

- Tilkørselsveje og brandredningsarealer skal være befæstet svarende til en belastning fra et *akseltryk på 10.000 kg*, og være beregnet til en *totalvægt på 18.000 kg*, samt en *punktlast på 10.000 kg på 30 x 30 cm hvor drejestige skal anvendes*.

### Afmærkning:


- Tilkørselsveje og brandredningsarealer må ikke camoufleres men skal tydelig fremtræde som køreveje, f.eks. med afmærkning i form af kantstene, pullerter etc.

### Parkering:

- Parkering o.lign. er ikke tilladt på tilkørselsveje og brandredningsarealer, hvilket i fornødent omfang skal tilkendegives ved tydelig skiltning eller ved afmærkning på belægningen.

### Spærring af tilkørselsveje:

- På tilkørselsveje må spærring højst etableres et sted.
- Spærringen kan udføres med en letoplukkelig bom el. lign. Opsætning af nøglecylinder eller nøgleboks skal altid udføres efter nærmere aftale med Beredskabet Albertslund Kommune, tlf. nr. 4368 6884 eller 4368 6880.

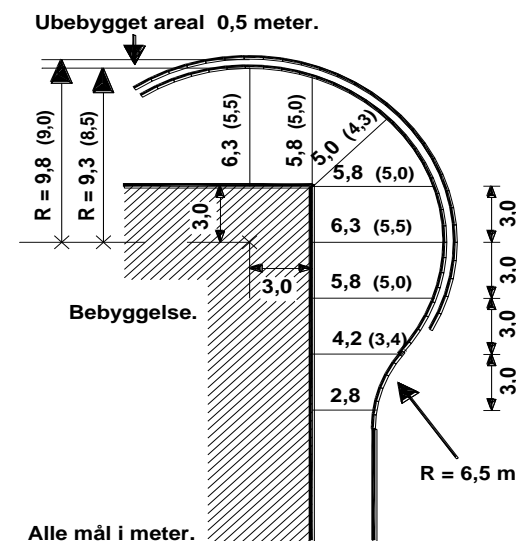

Figur 1: Minimumsmål for svingende tilkørselsveje. Tallene i parentes vedrører tilkørselsveje, der kun skal benyttes af automobilsprøjter.

## Brandredningsarealer for drejestiger:

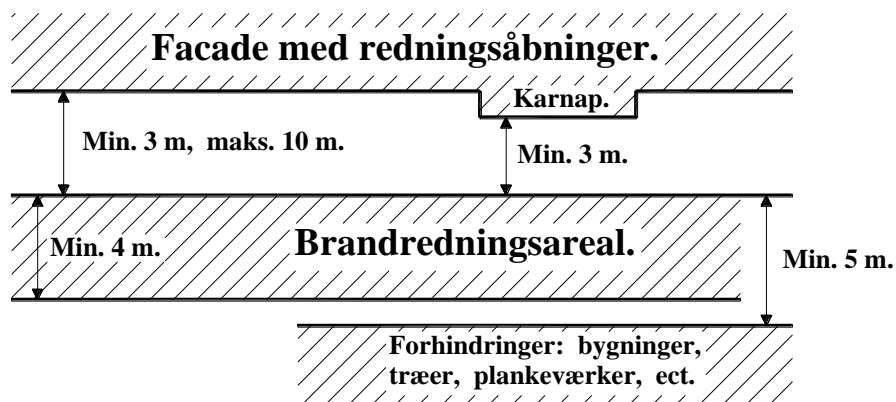


Fig. 2: brandredningsarealer for drejestiger



## Orientering om Brandredningsarealer og Tilkørselsveje



Albertslund kommune  
Team Byg og Brand  
Nordmarks Allé 1  
2660 Albertslund  
Telefon 43 68 68 80,  
[Peter.Seloy@albertslund.dk](mailto:Peter.Seloy@albertslund.dk)

2012