



Penta Infra ApS
Murervangen 143
2600 Glostrup

Screeningsafgørelse - Projekt om opførelse af nyt datacenter og forsyningsledning er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

Dato: 5. oktober 2026
Sags nr.: 09.40.20-P19-7-25
Sagsbehandler: mwi

Albertslund Kommune har den 30. juni 2025 modtaget ansøgning efter miljøvurderingslovens¹ § 19 af projekt om opførelse af datacenter CPH02 på Murervangen 143 (tidligere Smedeland 32), 2600 Glostrup. Der er modtaget en opdateret ansøgning med bilag den 30. april 2026.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2:

- Punkt 10. Infrastrukturprojekter: a) Anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål.
- Punkt 3. Energiindustrien: a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Da projektet er omfattet af bilag 2 til loven og er beliggende i både Albertslund Kommune og Glostrup Kommune, er projektet behandlet som ét samlet projekt. Der er foretaget en helhedsvurdering af dets potentielle miljøpåvirkninger, herunder kumulative effekter på tværs af kommunegrænsen.

Et projekt omfattet af bilag 2 skal af miljømyndigheden screenes for, om projektet vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, skal det miljøvurderes og have en tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25.

Afgørelse

Albertslund Kommune er udpeget som kompetent VVM-myndighed og har truffet afgørelse efter inddragelse af Glostrup Kommune som den øvrige berørte kommune.

¹ Miljøvurderingsloven [BEK nr. 4 af 03/01/2023](#)

Albertslund Kommune har, som den kompetente myndighed, på baggrund af screening af bygherres ansøgning vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering af projektet. Ansøger er ansvarlig for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser eller dispensationer efter anden lovgivning for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen jf. miljøvurderingslovens bilag 6. Ansøgningen og screeningen fremgår af vedlagte screeningsnotat.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Beskrivelse af projektet

Projektet omhandler udvidelse af datacenterkapaciteten på Murervangen 143, 2600 Glostrup, matrikel nr. 6h Herstedøster By, Herstedøster i Albertslund Kommune. I tilknytning til datacentret etableres strømkabler til eksisterende transformerstation beliggende matrikel nr. 3c Hvissinge By, Hvissinge beliggende i Glostrup Kommune.


Det planlagte datacenter (CPH02) etableres ved siden af det eksisterende anlæg (CPH01), som er lokaliseret i den østlige del af matriklen. Det nye datacenter vil have en IT-kapacitet på 6,84 MW.

Udvidelsen omfatter opførelse og drift af datacenterfaciliteter (CPH02) med dataserverhaller, supportfaciliteter, interne veje, parkeringsfaciliteter, mulighed for adgangsvej til fodgængere og cyklister fra øst, håndtering af overfladevand mv. samt diverse tekniske bygninger og teknisk udstyr, herunder nødstrømsanlæg og forsyningsledning.

Projektet har et samlet grundareal på 13.100 m², hvoraf bygninger og installationer, herunder grønne og befæstede arealer omfatter 10.277 m² (grundareal eksklusive eksisterende datacenter CPH01). Den nye bygning omfatter et areal på 2.346 m². Det befæstede areal er mindre end det nuværende, idet der indtænkes mindre grønne arealer i den sydlige del af området.


Projektets anlægsfase forventes at forløbe fra sommer 2026 til udgangen af 2028. Anlægsfasen involverer ikke en nedrivningsfase, idet denne er behandlet særskilt i en anden VVM-ansøgning.

Figur 1 viser placeringen af projektområdet i forhold til omgivelserne.

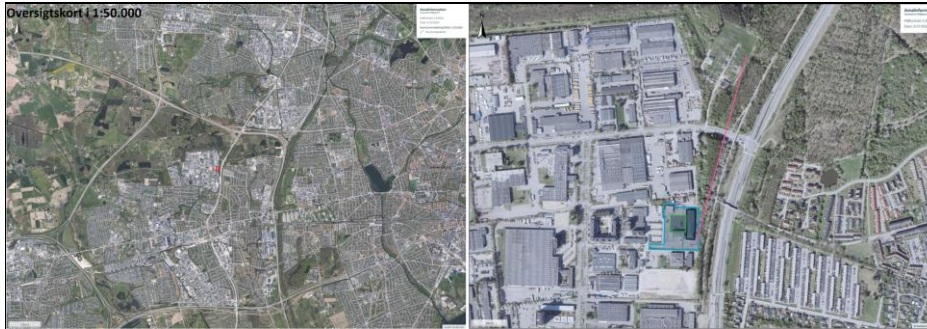

Figur 1: Placering af projektområdet i forhold til omgivelserne (til venstre). Til højre fremgår ejendommen Smedevang 32 hvor datacentret placeres, og tracé for strømkabel til eksisterende transformerstation (rød streg) Kilde: VVM-screening, Ansøgningsskema.

Figur 2 viser en skitse af projektet med nye bygninger CPH02 og transformerstationsbygning samt diverse tekniske anlæg samt projektets infrastruktur.

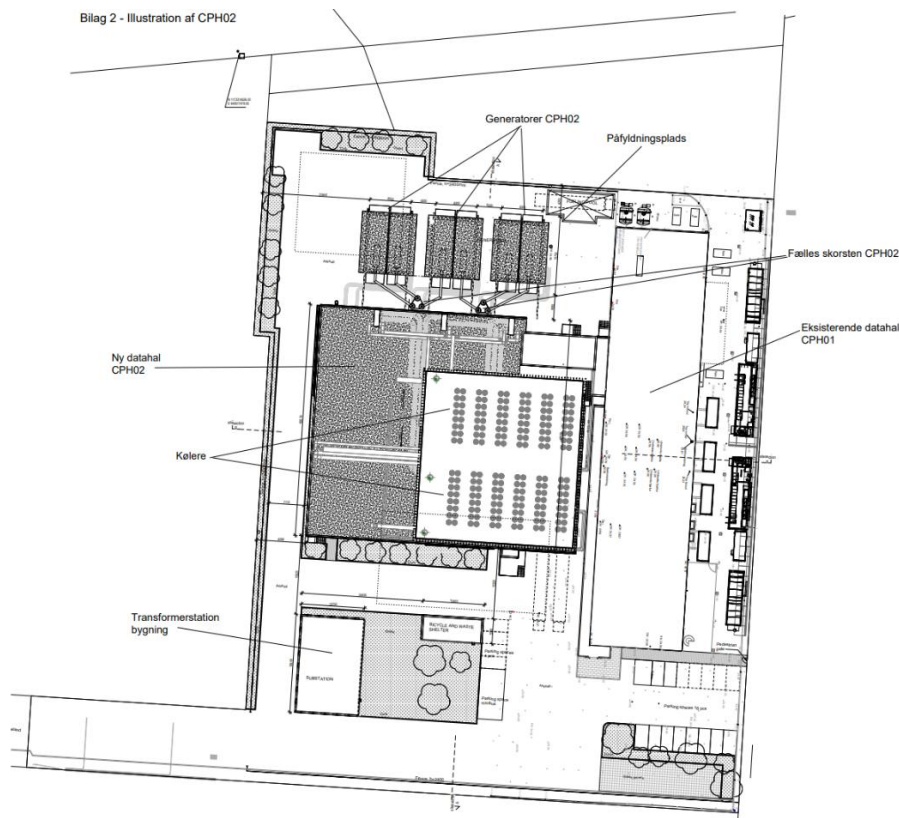

Figur 2: Skitse af projekt med nye bygning CPH02 centralt. Kilde: Ansøgning.

Begrundelse for afgørelsen

Albertslund Kommune har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

Ressourcer og affald

Håndtering og bortskaffelse af affald vil blive anmeldt og håndteret efter affaldsbekendtgørelsen² og restproduktbekendtgørelsen³, samt Albertslund Kommunes anvisninger og regulativ for erhvervsaffald. Alle nedbrudte materialer bortkøres til godkendt modtager, genanvendelse eller genbrug. Affald kildesorteres, og genanvendelige materialer genanvendes så vidt muligt.

Farligt affald bortskaffes til destruktion eller efter Albertslund Kommunens anvisninger. Materialer, som indeholder koncentrationer af miljøfarlige stoffer over renhedskriteriet, men under grænsen for farligt affald, bortskaffes til forbrænding eller deponi efter anvisning fra Albertslund Kommune.

Arbejdet forventes udført inden for normal arbejdstid kl. 7.00 til kl. 17.00 i hverdagene og vil følge Albertslund kommunes forskrift.

Jordforurening og grundvand

Projektet omfatter opgravning, intern jordflytning på transformerstationens område samt borttransport af jord fra arealer, der helt eller delvist er kortlagt efter jordforureningsloven (V2).

Hele projektområdet er omfattet af områdeklassificering. Yderligere er der to V2 kortlagte områder inden for projektets matrikel, hvor der er fund af olieprodukter og dieselolie i jorden (lokalitetsnr. 165-00046). Hele transformerstationens område er V2 kortlagt, hvor der er fund af olie og trichlorethylen i grundvandet (lokalitetsnr. 161-00148).

Da projektet/datacentralen ligger inden for indvindingsopland til almen vandforsyning og er V2-kortlagt, skal en ansøgning om tilladelse i henhold til jordforureningslovens § 8 også omfatte intern flytning af jord på grunden i forbindelse med grave- og anlægsarbejderne. Der er ikke behov for § 8-ansøgning/tilladelse til gravearbejde mm på matr. 3c med transformerstationen, da Region Hovedstaden har afgjort, at den V2-kortlagte forurening ikke kan påvirke grundvandet.

I den forbindelse skal kortlægningsgrundlaget afklares, samt om der forekommer et forureningshotspot i det område, hvor der skal graves for at kunne afklare, hvorvidt projektet kan medføre spredning af forureningen. Konstatet forurening håndteres i overensstemmelse med lovens § 71, således at der ikke sker yderligere spredning af forureningen.

Håndtering og flytning af forurenede jord skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i jordforureningsloven og jordflytningsbekendtgørelsen ([BEK nr. 1452 af 07/12/2015](#)) for at sikre, at der ikke sker spredning af forurening eller ændring af de eksisterende risikoforhold på ejendommen. Da området tillige er områdeklassificeret, og en del af området er

² Affaldsbekendtgørelsen [BEK nr. 1749 af 30/12/2024](#)

³ Restproduktbekendtgørelsen [BEK nr. 1672 af 15/12/2016](#)

forureningskortlagt, skal der udarbejdes en jordhåndteringsplan, som skal godkendes af Albertslund Kommune forud for gravearbejdet.

Jordflytning fra kortlagte arealer anmeldes til kommunen, hvor den er opgravet og bortskaffes til godkendt modtageanlæg.

Flytning af forurenede jord ud af matriklen i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder på kortlagte arealer forudsætter tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

Projektområdet ligger inden for et område med drikkevandsinteresser i indvindingsopland Vestskoven Kildeplads, men dog udenfor et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Projektet ligger inden for den regionale grundvandsforekomst (dkms_3627_kalk).

Idet det forudsættes, at jordforureningslovens bestemmelser og eventuelle fastsatte vilkår i medfør af tilladelse overholdes, vurderer Albertslund Kommune samlet, at projektet ikke medfører øget risiko for spredning af jordforurening eller påvirkning af grundvandsressourcen og drikkevandsinteresser, og at jordhåndteringen ikke i sig selv kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger

Støv, lys, lugt, luft, støj og vibrationer

Anlægsfasen:

Projektet vil i mindre grad generere støv, luftforurening, lugt, støj og vibrationer i anlægsfasen som følge af de maskiner, der skal bruges til aktiviteter ifm. anlægsfasen. Arbejdet forventes at være af kortere varighed. For at mindske gener fra støv, vil der blive vandet.

Anlægsarbejdet udføres inden for almindelig arbejdstid mandag til fredag, som i Albertslund Kommunes [Forskrift- Støvende, støjende og vibrerende bygge- og anlægsaktiviteter](#) er defineret fra mandag til fredag i tidsrummet kl. 7-18 og lørdag kl. 8-15. Hvis der er anlægsarbejde, som foregår udenfor normal arbejdstid, vil det være nødvendigt at søge dispensation som beskrevet i Forskriften. Der er særlige regler omkring arbejdstid for spunsning.

Anlægsperioden forventes at strække sig fra sommeren 2026 og frem til 4. kvartal 2028.

Det forventes, at byggeprojektet vil kunne efterleve Albertslunds Kommunes forskrift for støvende, støjende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder. Det vurderes, at anlægsarbejdet ikke vil påvirke de omkringliggende beboelsesområder væsentligt i forhold til støv, støj, vibrationer og luftkvalitet.

Der forventes ikke at være behov for belysning i forbindelse med anlægsarbejdet. Hvis det er nødvendigt med lys i forbindelse med anlægsarbejdet, skal lyset være rettet ind mod byggepladsen. I driftsfasen etableres almindelig belysning på grunden. Lys etableres, så det ikke generer naboer.

Driftsfasen:

For at kunne overholde vejledende grænseværdier for luftforurening og minimere emissionerne af NO_x i de afledte røggasser etableres

mitigerende foranstaltninger i form af katalytisk rensning i tilknytning til generatorerne. Herved kan den nødvendige skorstenshøjde reduceres til 14 m ved CPH01 (afkast A og B) og 31 m ved CPH02 (afkast A og B). Herved sikres overholdelse af B-værdien for NO₂ både i skel og i relevante højder for de potentielle fremtidige bygningsfacader i de nærliggende planområder.

For nøds scenariet med samtidig drift af alle otte generatorer (CPH01 og CPH02), viser OML-beregningerne lokale overskridelser af AEGL-1 (0,5 ppm; 941 µg/m³) nær CPH02, overvejende inden for virksomhedens matrikel samt en mindre overskridelse nord for matriklen. Det berører dog ikke potentielle fremtidige bygningsfacader i de nærliggende planområder.

Det forudsættes, at projektet gennem de planlagte tiltag overholder de vejledende grænseværdier for luftforurening ved almindelig drift, og at projektet i nøddriftsscenarioet ikke overskrider AEGL-1 værdier ved potentielle fremtidige bygningsfacader i nærliggende planområder, som anført i bilag 3 til VVM-ansøgningen (OML-notat).

Jf. VVM-ansøgningens bilag 4 vedrørende støj fremgår det, at der foretages mitigerende foranstaltninger, herunder opsætning af støjafskærmning rundt om kølere og ventilationsanlæg, hvorved støjen reduceres nok til at vejledende støjgrænser overholdes.

Albertslund Kommune er ved at behandle ansøgning om miljøgodkendelse (ansøgning af 30.4.2026 j.nr. 09.02.01-K08-4-25). Luftforurening, lugt, støj og vibrationer vil indgå i miljøgodkendelsen for nødgeneratorerne. Der vil i denne blive fastlagt vilkår vedrørende afkasthøjder og eventuelt grænseværdier for luft- og lugtemissioner, støj og vibrationer.

Det forudsættes, at bygherre overholder de forudsætninger, som er beskrevet i nærværende ansøgning og tilhørende notater vedrørende OML-beregninger, støj og vibrationer. Sammen med miljøgodkendelsen for nødgeneratorerne vurderes det samlet, at projektet vil kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for luftforurening, lugt, støj og vibrationer.

På baggrund af ovenstående vurderer Albertslund Kommune, at projektet samlet set ikke vil være til væsentlig gene i området, og at det ikke vil medføre væsentlige påvirkninger fra støv, lys, lugt- og luftforurening, støj eller vibrationer hverken i anlægs- eller driftsfasen.

Regnvand og spildevand

Projektområdet er separatkloakeret.

Projektområdets afvandingssløsning godkendes via en tilslutningstilladelse inden for rammerne af gældende udledningstilladelse til det kommunale regnvandssystem.

Ansøgning om tilslutningstilladelse skal ske iht. § 28 i miljøbeskyttelsesloven ([LBK nr. 1742 af 22/12/2025](#)), der sætter vilkår for tilslutningen af overfladevand, herunder krav til rensning og forsinkelse.

Albertslund Kommune noterer, at der ikke gennemføres grundvandssænkning, men at der dog kan være behov for lænsning af byggegruben for indtrængende grundvand / nedbør, og at dette vand pumpes op og ledes til regnvandssystem.

Idet gravearbejdet i forbindelse med etablering af boregrube på transformerstationens område samt inden for matrikel 6h, Herstedøster By, Herstedøster, etableres på V2-kortlagt areal, hvor der er fund af chlorerede opløsningsmidler samt olieprodukter, skal det afklares, om oppumpet vand fra lænsning af byggegruber skal renses før udledning.

Der skal indsendes ansøgning om tilslutningstilladelse til bortledning af oppumpet vand samt til bortledning af øvrigt overfladevand, og eventuelt sanitært spildevand i forbindelse med projektets anlægsfase. På baggrund af ansøgning om tilslutningstilladelse vil det blive besluttet, om overfladevandet, herunder vand fra tørholdelse af byggegruber, kan afledes til regnvands- eller spildevandskloak.

Afledning af spildevand og overfladevand skal overholde Albertslunds Kommunes "[Spildevandsplan 2016-2025](#)" og "Rammer for regnvands- og skybrudshåndtering i Albertslund".

Der skal sammen med ansøgning om byggetilladelse indsendes beregninger, der viser, at skybrudshåndteringen er i overensstemmelse med byplanvedtægtens bestemmelser og Albertslund Kommunes retningslinjer for regn- og skybrudshåndtering, herunder dokumentation for strømningsforhold og magasinering på terræn.

Ved meddelelse af tilladelse med vilkår til tilslutningen, samt da projektet ligger inden for rammerne af spildevandsplanen samt rammer for regnvands- og skybrudshåndtering og i øvrigt ikke indebærer aktiviteter, der ændrer udledningen fra regnvandssystemet, vurderes samlet, at projektet ikke vil medføre væsentlige ændringer i udledningen af overfladevand eller spildevand, og at projektet ikke vil forringe tilstanden eller hindre opfyldelse af miljømålet i målsatte vandområder.

Trafik

Projektet ligger i et industriområde under omdannelse til blandet bolig og erhverv, hvor der må forventes en vis støj fra tung trafik og anlægsarbejde.

Der vil være øget trafik som følge af projektet, særligt i anlægsfasen. I en periode på 1-1,5 måned vil der være overlap mellem piloteringsarbejder og jordarbejder/udgravning, hvorfor der i den kortere periode vil være en spidsbelastning på 30-55 lastbiler pr. dag. I øvrigt forventes en varierende intensitet fra under 10 lastbiler om dagen til op til 18-35 lastbiler om dagen. Bygherre oplyser, at der forventes udarbejdet en trafikafviklingsplan for trafikken til/fra området, og at trafikken planlægges med hensyn til andre byggerier i området, så trafikken fordeles mest muligt over perioder og forskellige adgangsveje. Trafikafviklingsplanen skal indsendes og godkendes af Albertslund Kommune.

Trafikken i drift til og fra datacentrenes område vurderes at indebære en begrænset ændring i forhold til driftssituationen i dag.

Det vurderes samlet, at ændringen i trafik i forbindelse med anlæg og drift ikke er en væsentlig miljøpåvirkning.

Rydning af skov

Der skal ikke ryddes træer i forbindelse med projektet.

Projektet indebærer underboring af forsyningsledninger under fredskovspligtigt areal. Boregruberne etableres udenfor fredskov. Underboring under fredskov anses i praksis som etablering af tekniske anlæg, der i udgangspunkt er omfattet af forbuddet i skovlovens § 11 ([LBK nr. 690 af 26/05/2023](#)). En ansøgning om dispensation fra fredskovsbestemmelserne skal sendes til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV), som er myndighed.

Der sker anlægsarbejde inden for skovbyggelinjen i Glostrup Kommune. Glostrup Kommune har d. 15. oktober 2025 bemærket, at skovbyggelinjer ikke regulerer ledningsanlæg, hvorfor projektet ikke kræver dispensation fra skovbyggelinjen.

Når dispensation/godkendelse fra fredskovsbestemmelser meddeles, vurderes projektet ikke at kunne påvirke miljøet væsentligt for så vidt angår fredskov og skovbyggelinje.

§ 3-beskyttet natur

Naturbeskyttelseslovens § 3 angiver ([LBK nr. 927 af 28/06/2024](#)), at der ikke må ske ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper.

Den nærmeste § 3-beskyttede naturtype er en sø, som ligger ca. 220 m nord for den planlagte forsyningsledning. Derudover er der en sø på den modsatte side af Nordre Ringvej, som ligger ca. 360 m fra projektområdet (datacenterets matrikel). Vurderingen er, at projektet ikke vil påvirke tilstanden i de beskyttede søer.

Bilag IV-arter

Arter, som er opført på EU Habitatdirektivets bilag IV ([92/43/EØF](#)) må ikke forsætligt forstyrres, og deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges. Bilag IV-arternes yngle- og rasteområder er beskyttede, uanset hvor de forekommer.

Dyrearter som er fredet iht. Artsfredningsbekendtgørelsens bilag 1 ([BEK nr. 521 af 25/03/2021](#)) er beskyttede og må ikke indsamles eller forsætligt slås ihjel.

Plantearter som er fredet iht. Artsfredningsbekendtgørelsens bilag 2 er beskyttede og må ikke beskadiges eller fjernes fra deres voksested.

Der vurderes ikke at være egnede yngle- og rasteområder for padder og flagermus indenfor matrikel 6h, Herstedøster By, Herstedøster. Størstedelen af arealet er befæstet.

Skoven omkring transformerstationen vurderes potentielt at være egnet for både padder og flagermus, og der er flere registreringer af padder inden for 2 km, herunder bilag IV-arten spidssnudet frø samt de fredede arter butsnudet frø, lille vandsalamander, grøn frø og skrubtudse. Der er

et enkelt fund af bilag IV-arten stor vandsalamander fra 2020 på den anden side af Nordre Ringvej, knap 2 km fra projektområdet. Nordre Ringvej udgør en barriere for arten. Nærmeste registrering af bilag IV-arter er spidssnudet frø, som er fundet 200 m nord for transformerstationens område i 2011 (arter.dk, naturbasen.dk).

Der er fund af flagermus inden for få km fra transformerstationen. Idet der i forbindelse med projektet ikke fældes træer, som kan udgøre egnede levesteder for flagermus, og grundet anlægsarbejdets forbigående og begrænsede karakter inden for transformerstationens område vurderes det, at projektet ikke vil påvirke områdets vedvarende økologiske funktionalitet for flagermus negativt.

Bilag IV-arten spidssnudet frø er ikke registreret i søen nord for transformerstationen inden for de seneste 15 år, men det kan på baggrund af eksisterende data ikke afvises, at spidssnudet frø kan forekomme i søen samt i skovområdet omkring transformerstationen og evt. på transformerstationens område.

Inden for transformerstationens område, matrikel 3c, Hvissinge By, Glostrup, vil der alene ske anlægsarbejder i et mindre område i den nordøstlige del af transformerstationen. Byggegruben etableres i umiddelbar nærhed af eksisterende skov.

På baggrund af skråfotos vurderes vegetationen på transformerstationens område at være slået og ikke egnet som yngle-/rasteområde for padder. Padder vurderes dog at kunne benytte arealet til fouragering primært i aften-/nattetimer. Idet der opsættes paddehegn som standardkendetegn omkring byggegruber, og da anlægsarbejdet har begrænset varighed og omfang, vurderes det, at projektet ikke vil påvirke områdets vedvarende økologiske funktionalitet for padder negativt.

Albertslund Kommune vurderer, at væsentlig negativ påvirkning på områdets bilag IV-arter kan udelukkes, og at områdets vedvarende økologiske funktionalitet for bilag IV-arter er opretholdt.

Natura 2000-områder

Efter habitatbekendtgørelsens⁴ § 6 ([BEK nr. 1098 af 21/08/2023](http://bekeendtgorelse.nr.1098.af.21.08.2023)) skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i sammenhæng med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Hvis projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område.

Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte. Der skal ligeledes

⁴ [bekendtgørelse nr. 1098 af 21/08/2023](http://bekeendtgorelse.nr.1098.af.21.08.2023) om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
Side 9 af 12

foretages en vurdering af det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på de beskyttelseskrævende arter, som fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Det nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 7,4 km fra projektet, [nr. 140 Vasby Mose og Sengeløse Mose](#). Det vurderes, at projektet ikke vil give anledning til påvirkninger af Natura 2000-området.

Kumulative påvirkninger

Der pågår en række andre byggeprojekter i området som et led i realisering af [Masterplan Hersted 2045](#), herunder boligkarreer på Smedeland 28 (igangværende projekt som afsluttes oktober 2026) og boligkarreer på Smedeland 30 (februar 2026 –december 2027). I relation til nærværende projekt kan der derfor potentielt opstå kumulative påvirkninger i samspil med øvrige projekter i området.

Forhold som sammen med øvrige projekter kan risikere at skabe kumulation kan i nærværende projekt være trafikale forhold, støj og støv i anlægsfasen samt risiko for luftforurening, støj, trafikale forhold og overfladevand i driftsfasen.

Ift. trafik, støj og støv i anlægsfase:

Projektet ligger i et industriområde under omdannelse til blandet bolig og erhverv, hvor der må forventes en vis støj fra tung trafik og anlægsarbejde.

Idet perioden med overlappende anlægsarbejde vil være af begrænset varighed og der udarbejdes en trafikafviklingsplan for anlægstrafikken til og fra området og, som inddrager hensyn til øvrige byggerier i området, vurderes fremkommeligheden og trafikafviklingen at have en mindre og ikke væsentlig påvirkning på miljøet.

Idet anlægsarbejdet for projekterne gennemføres i overensstemmelse med Albertslund Kommunes [Forskrift – Støvende, støjende og vibrerende bygge- og anlægsaktiviteter](#) vurderes kumulation vedrørende støv, støj og vibrationer at være begrænset og ikke væsentlig.

Ift. luftforurening, støj, trafikale forhold og overfladevand i driftsfasen:

Der er ikke kendskab til andre projekter eller ejendomme omkring, som sammen med det ansøgte kan forventes at medføre en øget samlet luftforurening.

Støjnotatet dokumenterer, at projektets egne støjbidrag overholder gældende vejledende grænseværdier for ekstern støj ved nærmeste boliger, både ved normal drift og ved test af dieselgeneratorer. Der vurderes ikke at være andre projekter i området, der kan medføre væsentlig kumulation med nærværende projekt.

Trafikafviklingen på Smedeland er blevet miljøvurderet af RAW Mobility ApS i juni 2020 i forbindelse med [miljøvurderingen](#) af Masterplan Hersted 2045 og Forslag til Kommuneplantillæg 15 – *Byomdannelse af Hersted Industripark* (bilag 8), hvor det fremgår at trafikken vil blive intensiveret over de kommende år, men også at der indtænkes afværge ved ud- og ombygning af kryds og strækninger. Det vurderes i den sammenhæng, at trafikken forbundet med nærværende projekt i drift udgør en meget lille andel af den samlede trafik, og at ændringen i trafik i forhold til den nuværende er meget begrænset.

Idet alle nye projekter etableres med lokal forsinkelse af regnvand og hver for sig ligger inden for rammerne af spildevandsplanen for området, vurderes øvrige anlæg eller projekter i området sammen med det ansøgte ikke at give anledning til en øget samlet påvirkning på overfladevand.

Samlet vurdering

Det er Albertslund Kommunes samlede vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring af berørte myndigheder

Inden myndigheden træffer den endelige afgørelse efter § 21, skal berørte myndigheder høres, jf. miljøvurderingslovens § 35. Screeningsafgørelsen har været i høring hos berørte myndigheder fra den 27. juli 2026 til den 13. august 2026. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til screeningsafgørelsen.

Klagevejledning

Efter miljøvurderingslovens § 49 kan kommunens afgørelse efter § 21 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageberettigede er enhver med retlige interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen som formål.

Klageperioden er 4 uger fra datoen for offentliggørelsen på kommunens hjemmeside.

Screeningsafgørelsen og ansøgning om miljøscreening for projektet kan ses på kommunens hjemmeside Høringer & afgørelser | Albertslund Kommune. En eventuel klage over afgørelsen skal sendes til Miljø- og Fødevarerklagenævnet senest den 2. november 2026. Klage over afgørelsen skal ske via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Klageportalen kan også findes via www.borger.dk og www.virk.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du kan læse mere om klageregler og gebyrer for indbringelse af en klage på Nævneshus www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at benytte Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Efter miljøvurderingslovens § 54 kan kommunens afgørelse indbringes for domstolene, inden 6 måneder efter, at afgørelsen er endeligt meddelt. På www.domstolene.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene. Hvis der er spørgsmål, er I velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Merete Winther

Miljøsagsbehandler

Email: merete.winther@albertslund.dk

Dir. telefon: 43 68 68 44